

Фізична особа підприємець
Євченко Т.Т.

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних
зі створення об'єктів архітектури
Серія АЕ №005543


Будівля та приміщення поліклінічного відділення Южненської міської лікарні
Южненської міської ради,

за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19.

Висновок №80-03-21-ТЗ

щодо доступності осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення

Замовник:

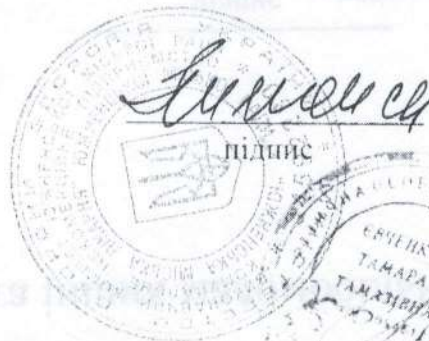


КНП «Южненська міська лікарня»
Южненської міської ради

Керівник:



ФОП Євченко Т.Т.

Відповідальний виконавець:

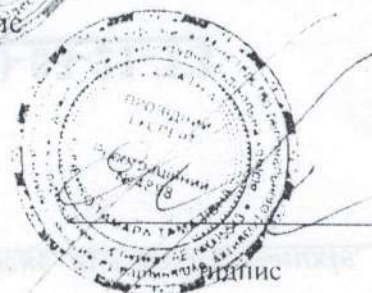

Євченко Т.Т.

(Експерт з технічного обстеження будівель

і споруд, кваліфікаційний сертифікат серія

АЕ № 005543 від 25.04.2019 року)

м. Одеса - 2021 р.

На Ваше звернення за технічним висновком щодо забезпечення доступності і безпеки маломобільних груп населення будівлі та приміщень поліклінічного відділення Южненської міської лікарні Южненської міської ради, за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення повідомляємо наступне:

В результаті обстеження та обмірів вхідної групи **головного входу до відділення**, будівлі Южненської міської поліклініки, за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19, встановлено, що вхід до внутрішніх приміщень розташований з бічного фасаду будівлі.

Відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» вхідна група повинна відповідати вимогам:

Зовнішні сходи слід передбачати за умови наявності уклону землі у відповідному місці більше 10%. Поодинокі сходинки повинні замінюватися пандусами – відповідає;

Вхідна площадка повинна мати: навіс, водовідвід як з поверхні площадки, так із покриття навісу – відповідає;

Сходи повинні дублюватися пандусами, а за необхідності - іншими засобами підйому – відповідає;

Для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів не допускається застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями. Покриття повинно бути рівним, а товщина швів між елементами покриття не більше ніж 0,015м – відповідає;

Ширина маршруту сходів, доступних МГН, повинна бути не менше 1,35 м, ширину сходинок – не менше ніж – 0,4 м, висоту підйомів сходинок - не більше ніж 0,12 м. Усі сходинки в межах маршруту повинні бути однакової геометрії і розмірів по ширині проступу і висоті підйому сходинок. Допускається змінювати малюнок проступів нижніх сходинок першого маршруту відкритих сходів – відповідає;

Поверхні покриття вхідних площадок і тамбурів повинні бути твердими, не допускати ковзання при намоканні і мати поперечний уклон у межах 1-2% – відповідає;

Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8% (1:12). Ширина пандуса повинна бути в просвіті за одностороннім рухом 1,2 м – відповідає;

Площадка на горизонтальній ділянці пандусу при прямому шляху руху чи на повороті повинна бути глибиною не менше 1,5м – відповідає;

Сходинки сходів на шляхах руху інвалідів та інших маломобільних груп населення повинні бути суцільними, рівними, без виступів і з шороховатою поверхнею. Ребро сходинки повинно мати заокруглення радіусом не більш 0,05 м. Бічні краї сходинок, що не примикають до стін, повинні мати бортики заввишки не менше 0,02 м – відповідає;

Ширина дверного проїзду повинна бути не менше ніж 0,9 м – відповідає;

Експерт висновку

Євченко Т.Т.



В двостулкових дверях ширина одного з дверних полотен повинна бути не менше ніж 0,9 м – відповідає;

Вхідні двері необхідно проектувати без порогів. За необхідності влаштування порогу висота не повинна перевищувати 0,02м. При цьому необхідно влаштовувати скоси/пандус не більше 0,3м в довжину і уклоном максимально 8% (1:12). Усі пороги повинні бути контрастно виділені – відповідає;

Система засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності повинні бути передбачені на всіх шляхах руху до будівель та споруд – відповідає.

Висновок:

З огляду на вищевикладене, існуюча вхідна група **головного входу** до будівлі та приміщень поліклінічного відділення Южненської міської лікарні Южненської міської ради, за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19, відповідає мінімальним стандартам розумного пристосування, та забезпечує мінімальні вимоги доступу для маломобільних груп населення.

Експерт висновку



Євченко Т.Т.

В результаті обстеження та обмірів **внутрішніх приміщень** поліклінічного відділення Южненської міської лікарні Южненської міської ради, за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19, встановлено, що внутрішні приміщення мають наступні характеристики.

Відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» внутрішні приміщення будівлі повинні відповідати вимогам:

Глибина тамбурів і тамбур-шлюзів повинна бути не менше ніж 1,8 м, за ширини не менше ніж 2,2 м – відповідає;

Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів повинна бути не менше ніж 0,9 м – відповідає;

Внутрішні дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,02 м – відповідає;

Підходи до різного обладнання та меблів повинні бути завширшки не менше ніж 0,9 м, діаметр зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному слід приймати не менш ніж 1,5 м – відповідає;

У місцях відпочинку та очікування не менше одного місця повинно бути передбачено для осіб з інвалідністю на кріслі колісному або користувача з милицями (тростиною), а також його супровідного – відповідає;

У будь-яких громадських будівлях при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет з універсальною кабіною – відповідає;

Розмір такої універсальної кабіни туалету мін 1,65 x 1,8 м – відповідає;

Ширина проступів внутрішніх сходів, повинна бути не менше ніж 0,3 м, а висота підйому сходинок – не більше ніж 0,15 м – відповідає;

На шляхах руху перша та остання сходинка сходового маршу або поручні сходів повинні бути повинні бути промарковані світловідбиваючими елементами – відповідає;

Таблички з номером кабінету та його призначенням повинні бути розміщені на висоті від 1,2-1,5 м на відстані 0,3 м праворуч відносно дверей відповідає;

Висновок:

З огляду на вищевикладене, **внутрішніх приміщень** поліклінічного відділення Южненської міської лікарні Южненської міської ради, за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19, відповідає мінімальним стандартам розумного пристосування, та забезпечує мінімальні вимоги доступу для маломобільних груп населення.

Експерт висновку



Євченко Т.Т.

Загальний висновок до експертного висновку №80-03-21-ТЗ.

Мною, Євченко Т.Т., експертом з технічного обстеження будівель та споруд, виконано обстеження **будівлі, внутрішніх приміщень та вхідної групи** поліклінічного відділення Южненської міської лікарні Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19.

За результатами проведеного обстеження, встановлено, що до внутрішніх приміщень, вхідної групи та будівлі в цілому, в якій розташоване поліклінічне відділення Южненської міської лікарні Южненської міської ради, є **вільний доступ** осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, отже зроблено висновок, що внутрішні приміщення, вхідна група та будівля в цілому є **доступними** для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та **відповідають** стандартам відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Експерт висновку



Євченко Т.Т.



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
САМОРЕГУЛЮВАННА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 005543

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконання окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури
Експерт

Виданий про те, що **Євченко Тамара Тамазівна**

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Провідний експерт будівельний**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
призначенням **відповідної** _____ секції Комісії
в д. **25.04.2019** № **82** , затвердженням президентом
Комісії **25.04.2019 № 82**

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **25.04** **2019** року
за № **4898**

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).**

Дата видачі **25.04** **2019** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Власенко І.М.

підписує, ім'я, прізвище, по батькові